ВЕНТИЛЯЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.13, стр. 6
тел.: (495) 221-75-87; 589-25-79 E-mail: po@po-vent.ru ; www.po-vent.ru

БЛАНК ЗАПРОСА НА ТЕПЛООБМЕННИК

Название компании: _____
Объект: _____
Контактное лицо: _____
Телефон: _____
E-mail: _____

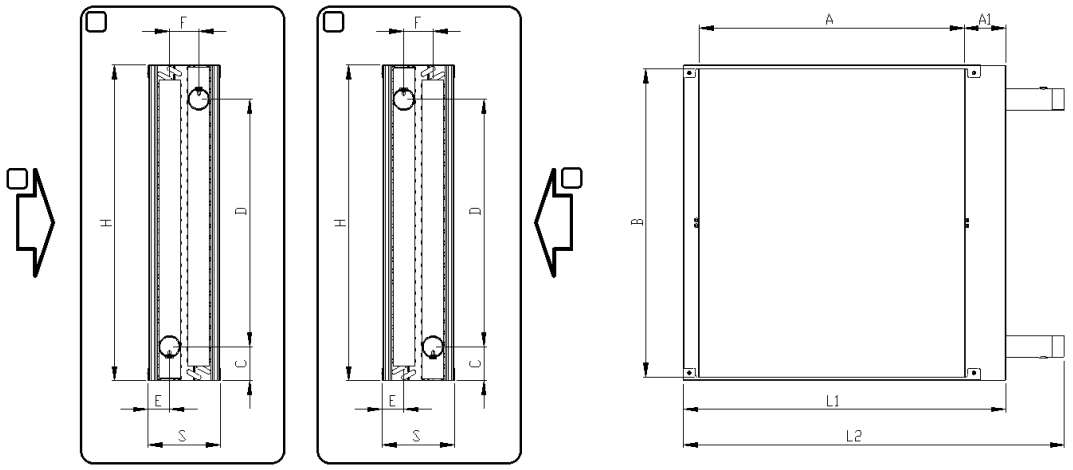

L1*	=	мм;	H*	=	мм;
L2*	=	мм;	D	=	мм;
A	=	мм;	B	=	мм;
A1	=	мм;			
F	=	мм;	Количество рядов	=	шт
S	=	мм;			
E	=	мм;			

R (присоединительный диаметр коллекторов) = мм

Значения , выделенные * - обязательны для заполнения

Расход воздуха	$м^3$/час	
Температура воздуха на входе в теплообменник	°C	
Температура воздуха на выходе из теплообменника	°C	
Допустимое значение сопротивления по воздуху	Па	
Вид теплоносителя (хладагента для испарителей и конденсаторов)		
Температура теплоносителя на входе в теплообменник	°C	
Температура теплоносителя на выходе из теплообменника	°C	
Температура кипения (конденсации) хладагента (для конденсаторов и испарителей)	°C	
Допустимое значение сопротивления по теплоносителю	кПа	

Дополнительные сведения: _____
_____
_____
_____